

### Legenda

— Gemeentegrens

— Buurtgrens


Lokale beschikbaarheid bron

— Bron beschikbaar in deze buurt

Locatie bron (WRK 2013)

— 1500 mm, waterleiding

— 1200 mm, waterleiding

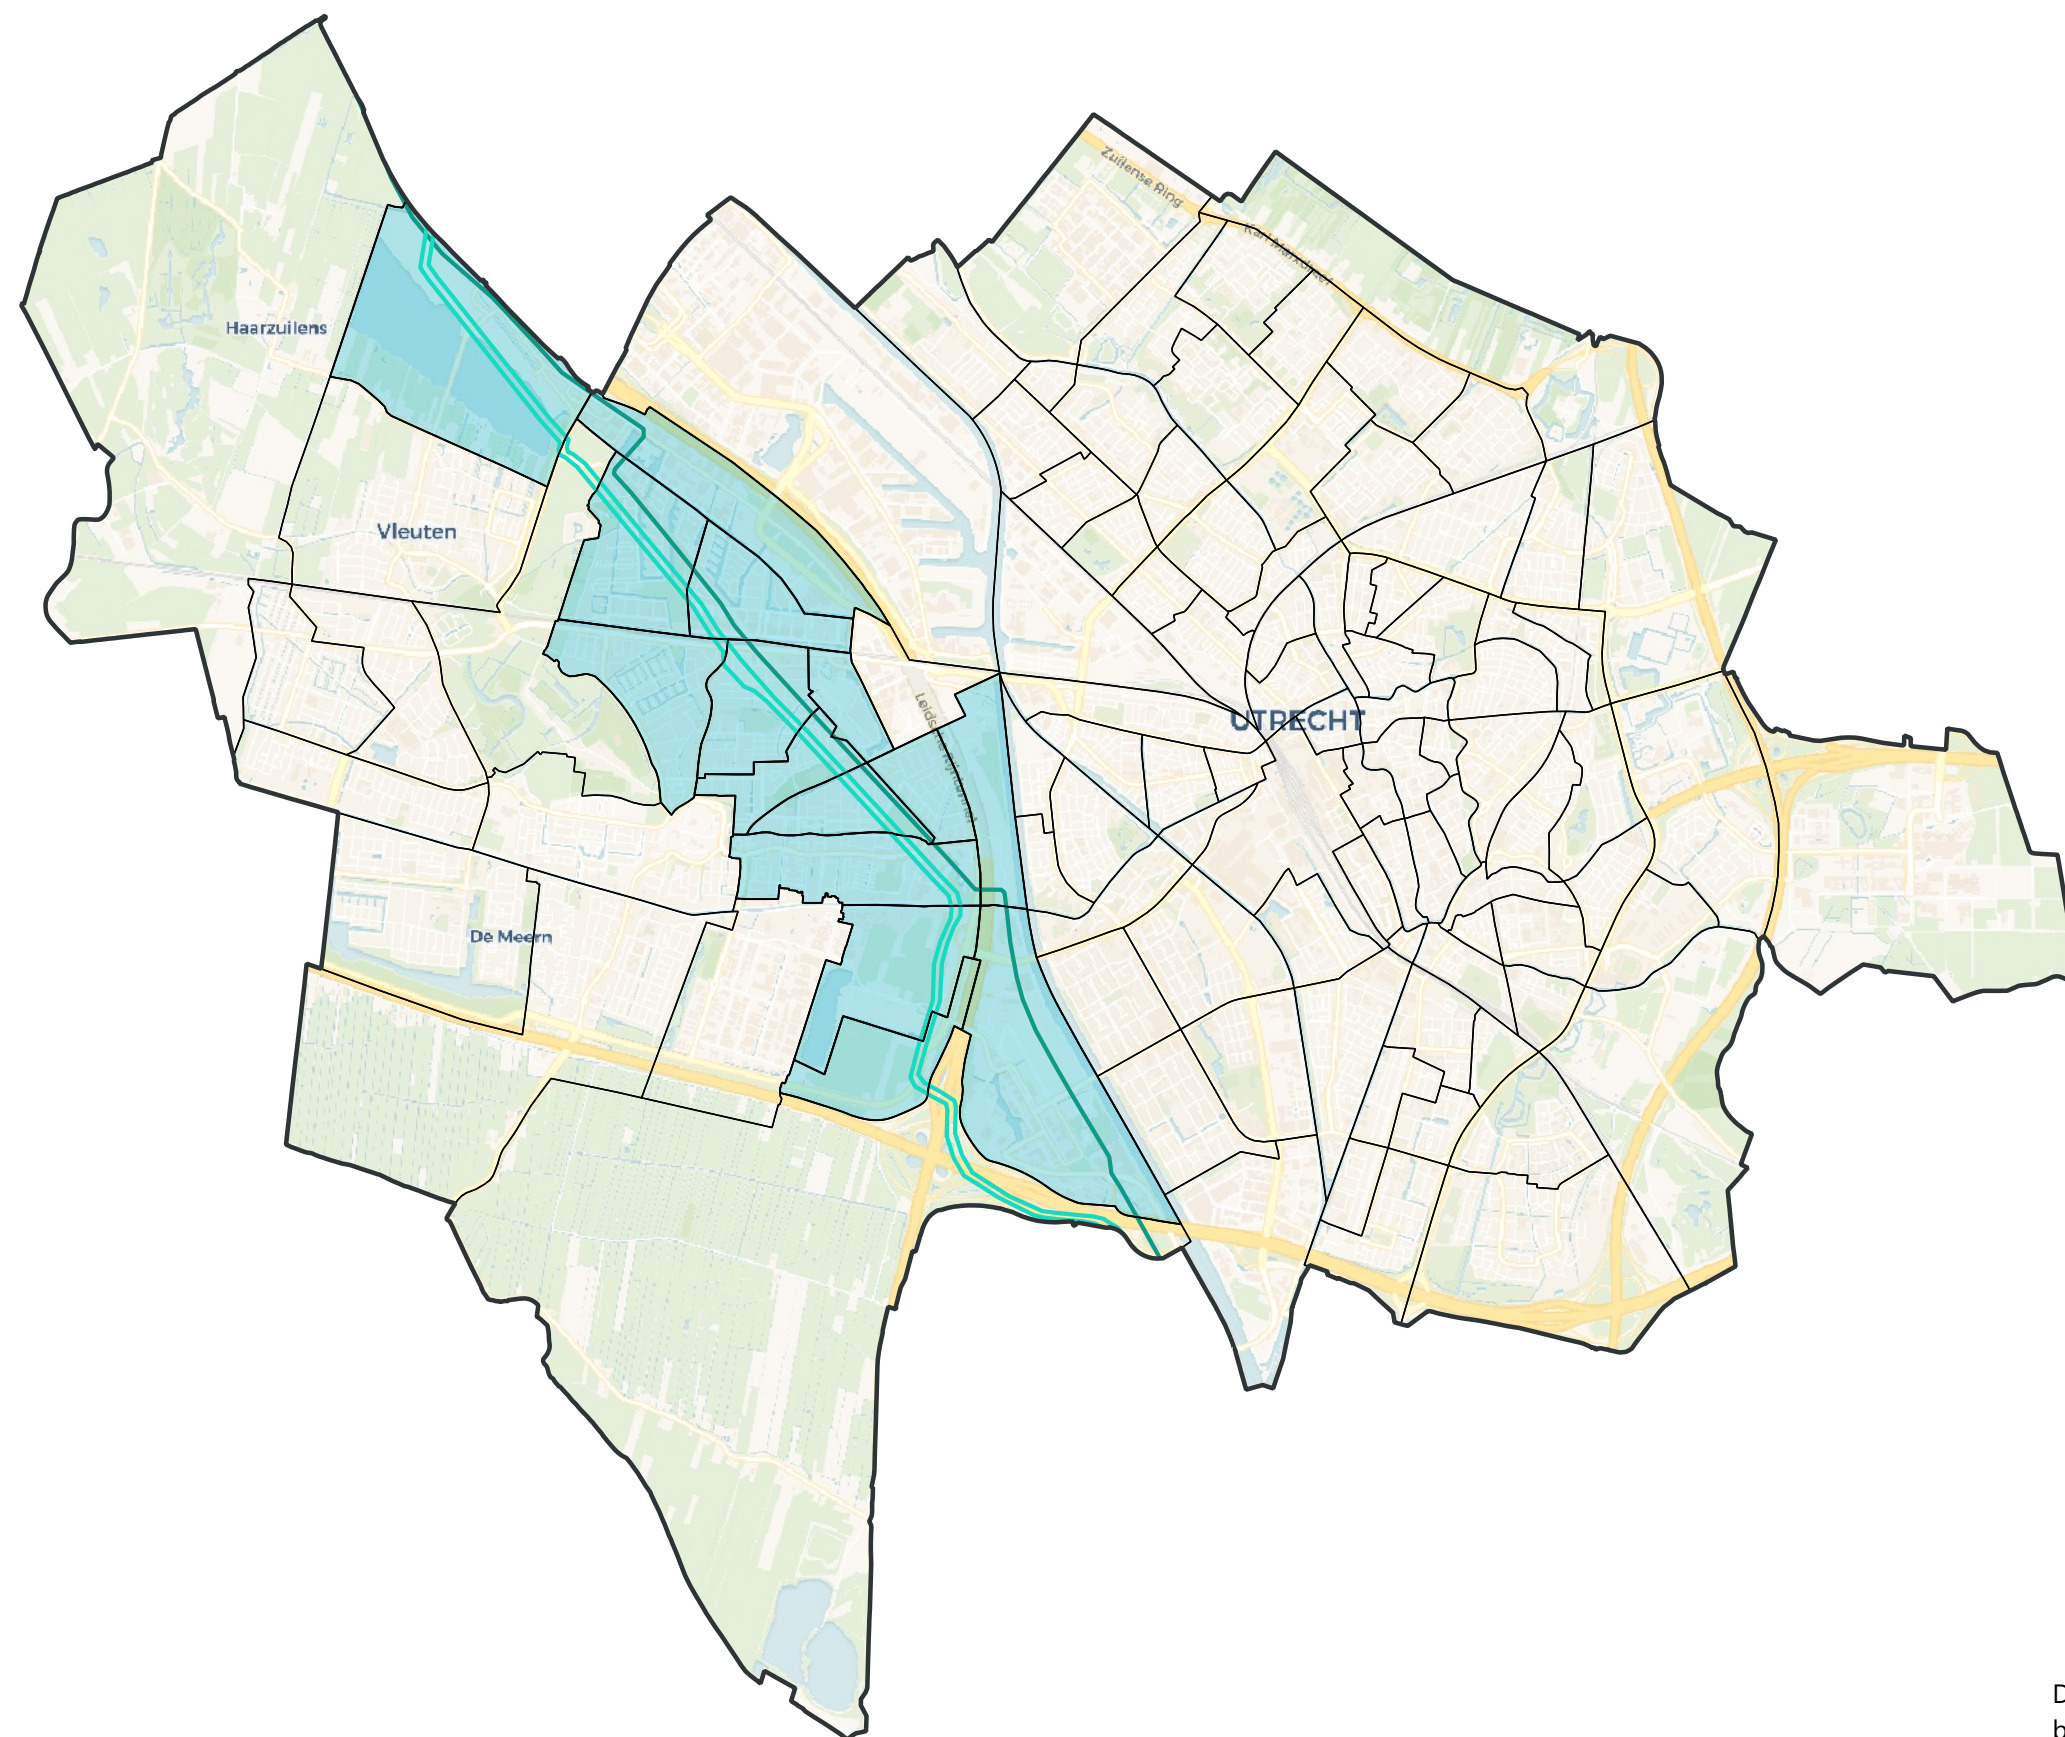

De bron 'thermische energie uit drinkwater' is toegekend als lokale bronoptie aan alle buurten waar de KWR-leiding onderdoor loopt. Een uitzondering is gemaakt voor de buurten 'Haarzuilens en omgeving' en 'Maximapark'. In deze buurten is de afstand tussen de KWR leiding en het warmtevraagcluster zo groot dat de bron TED hier niet als lokale bron is meegenomen.



## Lokale beschikbaarheid thermische energie uit drinkwater

GV19091

Datum: 6 dec 2019  
Auteur: Johan Verheij

**GREENVIS**  
ENERGY SOLUTIONS